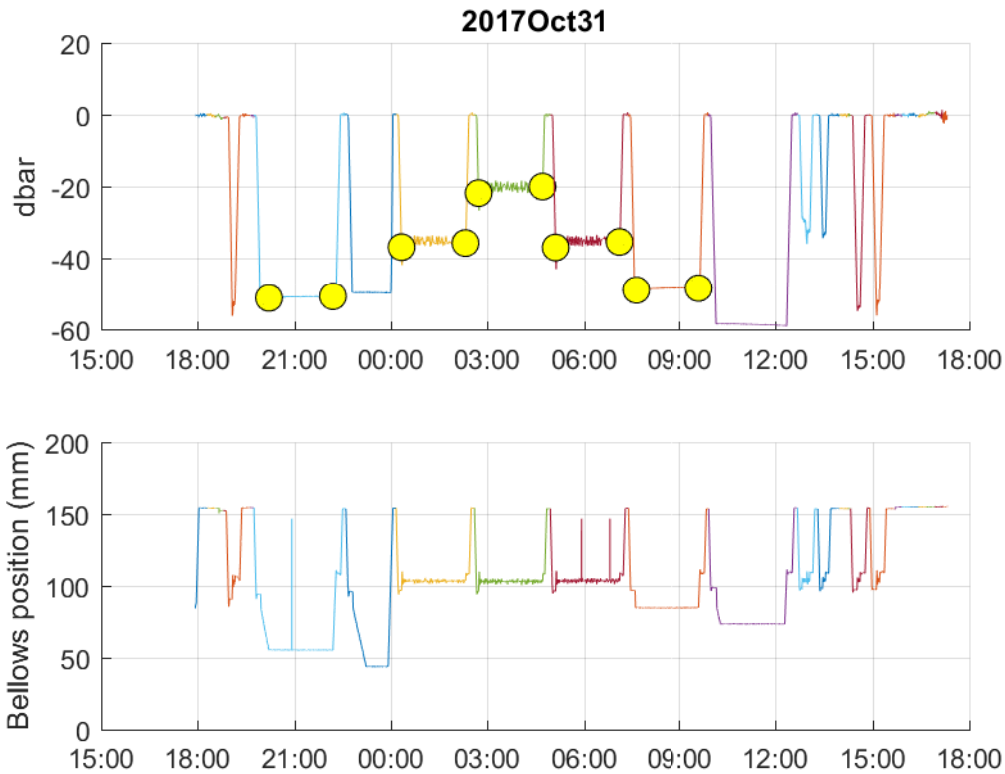
2017Oct31
dbar
20
0
-20
-40
-60
15:00
18:00
21:00
00:00
03:00
06:00
09:00
12:00
15:00
18:00
Bellows position (mm)
200
150
100
50
0
15:00
18:00
21:00
00:00
03:00
06:00
09:00
12:00
15:00
18:00